

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Март месяц 2016 года

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный			Разрешенный срок			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
					дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
да	133	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Комаровская	4	1	4	4	1	4	ЗРР: Проверка РЗА ВЛ 110 Комаровская, А/Г-01:00	
да	134	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	ВЛ 110 кВ Обливная-Комаровская	1	1	1	1	1	1	ТР ЛР,МВ 110 ВЛ Комаровская на ПС Обливная	
да	135	ВЭС	ПС 110 кВ Хуторская	ВЛ 110 кВ Зимовники-Глубокинская-Хуторская	1	2	2	1	2	2	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Зимовники, РРП 1 110, А/Г-02:00	
да	136	ВЭС	ПС 110 кВ Хуторская	лс. 110 кВ	1	2	2	1	2	2	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Зимовники, РРП 1 110, А/Г-02:00	
да	264	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Р17-Р7-Р40	2	3	4	2	3	4	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
да	137	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	ВЛ 110 кВ Мартыновская-Обливная	1	9	9	1	9	9	ТР: Текущий ремонт ЛР,МВ 110 ВЛ Мартыновская, А/Г-02:00	
да	138	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Мартыновская	1	9	9	1	9	9	ТР: Текущий ремонт ЛР,МВ 110 ВЛ Мартыновская, А/Г-02:00	
да	263	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Р32-КС3	2	9	10	2	9	10	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
да	304	ЦЭС	ПС 110 кВ Р32	ВЛ 110 кВ Р4-Р32-КС3	3	9	11	3	9	11	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ-110 Р4-Р32-КС3 на ПС 110 кВ Р-32, А/Г-02:00	
да	139	ВЭС	ПС 110 кВ Северный Портал	ВЛ 110 кВ Северный Портал-Мартыновская	1	10	10	1	10	10	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Мартыновская, А/Г-02:00	
да	140	ВЭС	ПС 110 кВ Северный Портал	ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Северный Портал	1	10	10	1	10	10	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ ЦГЭС, А/Г-02:00	
да	141	ВЭС	ПС 110 кВ Северный Портал	СШ 110 кВ	1	10	10	1	10	10	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Мартыновская, ЛР 110 ВЛ ЦГЭС, А/Г-02:00	
да	265	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р19 2ц	2	10	11	2	10	11	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
	297	ЗЭС	ПС 110 кВ Г14	ИМФ-ЗР ВЛ-110 Б3	1	10	10	1	10	10	К: Для проверки РЗА в объеме "К", А/Г-01:00	
	298	ЗЭС	ПС 110 кВ Г14	ИМФ-ЗР ВЛ-110 Г20	1	10	10	1	10	10	К: Для проверки РЗА в объеме "К", А/Г-01:00	
да	142	ВЭС	ПС 110 кВ НС2	ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники	1	11	11	1	11	11	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ ВдТЭЦ2-Зимовники, А/Г-02:00	

да	362	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Латоновская	ВЛ 110 кВ Т15-Некрасовская-Латоновская-Алексеевская	2	14	15	2	14	15	БВР: В ремонт ВЛ 110 кВ для БВР по ремонту ЛР 110 кВ ВЛ Т-15 на ПС Латоновская, А/Г-ВЗ	
	351	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Синявская	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 Самбек	3	15	17	3	15	17	В: Проверка защит, А/Г-03:00	
да	352	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Синявская	СМВ 110 кВ	3	15	17	3	15	17	ТР: Вывести в резерв для проверки защит, А/Г-03:00	
	377	ЮЭС	ПС 110 кВ Егорлыкская	ТН 1СШ-110	1	15	15	1	15	15	ТР: Проверка УРЗА ТН 110кВ 1СШ, "Восстановление", А/Г-01:00	Режимные указания: без отключения 1 СШ-110
	378	ЮЭС	ПС 110 кВ Егорлыкская	ТН 2СШ-110	1	16	16	1	16	16	ТР: Проверка УРЗА ТН 110кВ 2СШ, "Восстановление", А/Г-01:00	Режимные указания: без отключения 2 СШ-110
да	143	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Дубенцовская	5	21	25	5	21	25	ЗРР: Проверка РЗА ВЛ 110 Дубенцовская, А/Г-02:00	
да	258	ЦЭС	ПС 110 кВ Р12	ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р3-Р12	4	21	24	4	21	24	ЗРР: Проф. испытания КС-110 ВЛ Р1-Р33-Р3-Р12 на ПС 110 кВ Р-12, А/Г-01:00	
да	305	ЦЭС	ПС 110 кВ Р12	ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р3-Р12	5	21	24	4	21	24	СР: СР: ЛР-110, усиление ВЧЗ ф.А, В, С ВЛ Р1-Р33-Р3-Р12 на ПС 110 кВ Р-12, А/Г-04:00	
да	306	ЦЭС	ПС 110 кВ Р12	1С-110	5	21	25	5	21	25	ТР: ТР: Т-1, ЭГВ-110 Т-1, отбор проб масла из ТН-110 1С, А/Г-01:00	
да	316	ЦЭС	ПС 110 кВ АС10	2С-110	1	21	21	1	21	21	ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-01:00	с включением ремонтной перемычки
да	396	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	ВЛ 110 кВ Центральная-Тяговая, с отпайкой на ПС Гундоровская	2	21	22	2	21	22	СР: СР ЛР-110 на ПС Гундоровская, А/Г-02:00	Выводятся из работы: МВ-110 ВЛ Центральная-Тяговая на ПС Гундоровская
да	397	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	1СШ-110	5	21	25	5	21	25	СР: СР ШР-110 1СШ ТН, Т1, Т2, ШСМВ, ВЛ Донецкая 2ц, ВЛ Центральная-Тяговая., А/Г-02:00	Выводятся из работы: ТН-110 1СШ, Т1, Т2, ШСМВ-110, МВ-110 ВЛ Донецкая 2ц, МВ-110 ВЛ Центральная-Тяговая ПС Гундоровская.
да	398	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	МВ-110кВ ВЛ Центральная-Тяговая	2	21	22	2	21	22	СР: СР ЛР,ШР-110 1СШ ВЛ Центральная-Тяговая. ТР МВ, ТТ-110 ВЛ Центральная-Тяговая. Опробование АПВ., А/Г-02:00	Выводятся из работы: 1СШ 110 ПС Гундоровская. ВЛ 110 кВ Центральная-Тяговая, с отпайкой на ПС Гундоровская.
	399	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	ТН-110кВ 1СШ	5	21	25	5	21	25	СР: СР ШР-110 ТН. ТР ТН-110 1СШ., А/Г-02:00	Выводятся из работы: 1СШ 110 ПС Гундоровская.
да	400	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	ШСМВ-110кВ	5	21	25	5	21	25	СР: СР ШР-110 1СШ ШСМВ., А/Г-02:00	Выводятся из работы: 1СШ 110 ПС Гундоровская.
да	401	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	МВ-110кВ ВЛ Донецкая 2ц	5	21	25	5	21	25	СР: СР ШР-110 1СШ ВЛ Донецкая 2ц., А/Г-02:00	Выводятся из работы: 1СШ 110 ПС Гундоровская.
да	144	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская	1	22	22	1	22	22	ТР: Текущий ремонт ЛР,МВ 110 ВЛ Дубенцовская, А/Г-02:00	
да	145	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Дубенцовская	1	22	22	1	22	22	ТР: Текущий ремонт ЛР,МВ 110 ВЛ Дубенцовская, А/Г-02:00	
да	146	ВЭС	ПС 110 кВ Ремонтненская	ВЛ 110 кВ Хуторская-Приволенская-Ремонтненская	1	22	22	1	22	22	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 Хуторская, А/Г-02:00	

да	147	ВЭС	ПС 110 кВ Ремонтненская	2с. 110 кВ	1	22	22	1	22	22	ТР: Текущий ремонт РРП-110-2, СР-110-2, ШР-110- Т-2, ТН-110-2, А/Г-02:00	
	148	ВЭС	ПС 110 кВ Дружба	ВЛ 110 кВ Зимовники-Дружба	1	22	22	1	22	22	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Зимовники, СР1 110, А/Г-02:00	
да	152	ВЭС	ПС 110 кВ Дружба	1с. 110 кВ	1	22	22	1	22	22	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Зимовники, СР1 110, А/Г-02:00	
да	266	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р3-Р12	2	22	23	2	22	23	ЗРР: Верховой осмотр ВЛ 110 кВ, А/Г-20:00	
да	307	ЦЭС	ПС 110 кВ Р25	ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23	4	22	24	3	22	24	СР: СР ЛР-110 ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 на ПС 110 кВ Р-25, А/Г-04:00	под наведенным напряжением
	354	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Синявская	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 Хапры	3	22	24	3	22	24	В: Проверка защит, А/Г-03:00	
да	355	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Синявская	СМВ 110 кВ	4	22	25	4	22	25	ТР: Вывести в резерв для проверки защит и автоматики, А/Г-03:00	
	360	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т10-Т13-Т9/1	2	22	23	2	22	23	ТР: Верховой осмотр ВЛ, замена дефектных изоляторов., А/Г-02:00	
да	149	ВЭС	ПС 110 кВ Ремонтненская	ВЛ 110 кВ Ремонтненская-Б.Ремонтное	1	24	24	1	24	24	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Б.Ремонтное, А/Г-02:00	Оперативные указания: С кратковременным отключением ВЛ 110 Б.Ремонтное-Богородское-Эл.Западная
да	150	ВЭС	ПС 110 кВ Ремонтненская	1с. 110 кВ	1	24	24	1	24	24	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 Денисовская, ШР 110 Т-1. РРП-110-1, СР-110-1, ТН-110-1., А/Г-02:00	
	299	ЗЭС	ПС 110 кВ Г4	ИМФ-3С ВЛ-110 С3	1	24	24	1	24	24	К: Для проверки РЗА в объеме "К", А/Г-01:00	
	300	ЗЭС	ПС 110 кВ Г4	ИМФ-3Р ВЛ-110 Г18	1	24	24	1	24	24	К: Для проверки РЗА в объеме "К", А/Г-01:00	
	361	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т10-Т9/2	1	24	24	1	24	24	ТР: Верховой осмотр ВЛ., А/Г-02:00	
да	356	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Синявская	АПВ СМВ 110 кВ	1	25	25	1	25	25	В: Проверка автоматики СМВ-110кВ, А/Г-01:00	
да	256	ЦЭС	ПС 110 кВ Р5	МВ-110 ВЛ Р5-Р19 1ц	5	28	1	5	28	1	ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-03:00	
да	257	ЦЭС	ПС 110 кВ Р23	МВ-110 КВЛ Р23-Р25-ПП2-Р22	5	28	1	5	28	1	ЗРР: Проверка РЗА (изменение даты в связи с большим объемом работ), А/Г-03:00	
да	259	ЦЭС	ПС 110 кВ Р12	ВЛ 110 кВ Р5-Р3-Р12	4	28	31	4	28	31	ЗРР: Проф. испытания КС-110 ВЛ Р5-Р3-Р12 и измерение наведенного напряжения на ПС 110 кВ Р-12, А/Г-01:00	
да	260	ЦЭС	ПС 110 кВ В10	ВЛ 110 кВ В10-СМ3	5	28	1	5	28	1	СР: СР: ЛР-110 ВЛ В10-СМ3 на П 110 кВ В-10 (перенос сроков в связи с проведением 16-17.03. Дня охраны труда, Пр. ПАО "МРСК Юга"- "ростовэнерго" №433 от 28.12.15г, А/Г-03:00	
да	261	ЦЭС	ПС 110 кВ В10	Ремонтная переемычка 110	5	28	1	5	28	1	СР: СР: РРП-110 №1, А/Г-03:00	
да	262	ЦЭС	ПС 110 кВ В10	1С-110	5	28	1	5	28	1	СР: СР: ЛР-110 ВЛ В10-СМ3. ТР: ТН-110 1С, А/Г-03:00	
да	267	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-Р24-Р5	2	28	29	2	28	29	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	

да	308	ЦЭС	ПС 110 кВ Р12	ВЛ 110 кВ Р5-Р3-Р12	4	28	31	4	28	31	СР: СР: ЛР-110, усиление ВЧЗ ф.А, В, С ВЛ Р5-Р3-Р12 на ПС 110 кВ Р-12, А/Г-04:00	
да	310	ЦЭС	ПС 110 кВ Р12	2С-110	5	28	1	5	28	1	ТР: ТР: Т-2, ЭГВ-110 Т-2, отбор проб масла из ТН-110 2С, А/Г-02:00	
да	151	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная	1	29	29	1	29	29	ЗРР: Кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 Ремонтненская-Денисовская. (Текущий ремонт ЛР 110 Ремонтненская на ПС Денисовская), А/Г-00:15	
да	208	ВЭС	ПС 110 кВ Октябрьская	ВЛ 110 кВ Октябрьская-Ганчуковская	1	29	29	1	29	29	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 Ганчуковская, А/Г-02:00	
да	209	ВЭС	ПС 110 кВ Октябрьская	ВЛ 110 кВ Мартыновская-Октябрьская	1	29	29	1	29	29	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Мартыновская, А/Г-02:00	
да	210	ВЭС	ПС 110 кВ Октябрьская	1с. 110 кВ	1	29	29	1	29	29	ТР: Текущий ремонт ШР-110 Т-1, ЛР-110 Ганчуковская, А/Г-02:00	
да	211	ВЭС	ПС 110 кВ Октябрьская	2с. 110 кВ	1	29	29	1	29	29	ТР: Текущий ремонт ШР-110 Т-2, ЛР-110 ВЛ Мартыновская, А/Г-02:00	
	301	ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	ТН110 кВ ІСШ	1	29	29	1	29	29	ЗРР: Для проверки цепей напряжения в объеме "В"., А/Г-01:00	
да	302	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш9	ПДЭ-2802 ВЛ-110 Ш50	1	29	29	1	29	29	ТК: Для проверки РЗА в объеме "Т", А/Г-01:00	
да	309	ЦЭС	ПС 110 кВ Р25	КВЛ 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22	4	29	31	3	29	31	СР: СР: ЛР-110 КВЛ-110 Р23-Р25-ПП2-Р22 на ПС 110 кВ Р-25, А/Г-04:00	
	358	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Синявская	ТН 110кВ 1с	1	29	29	1	29	29	ТР: В резерв для проверки вторичной коммутации, А/Г-01:00	
да	363	ЮВЭС	ПС 110 кВ Ганчуковская	1С-110 кВ	2	29	30	2	29	30	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Октябрьская, СР-110-1, ТН-110-1. Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Проверка РЗА., А/Г-02:00	
да	366	ЮВЭС	ПС 110 кВ Ганчуковская	ВЛ 110 кВ Октябрьская-Ганчуковская	1	29	29	1	29	29	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Октябрьская на ПС Ганчуковская. Профиспытание ТТ-110 Октябрьская на ПС Ганчуковская., А/Г-02:00	
да	268	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5	2	30	31	2	30	31	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	под наведенным напряжением
	303	ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	ТН110 кВ ІСШ	1	30	30	1	30	30	ЗРР: Для проверки цепей напряжения в объеме "В"., А/Г-01:00	
	359	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Синявская	ТН 110кВ 2с	1	30	30	1	30	30	ТР: Вывести в резерв для проверки вторичной коммутации, А/Г-01:00	
да	379	ЮЭС	ПС 110 кВ НС2	ВЛ 110 кВ Койсуг-НС1-НС2-НС3-А30	1	31	31	1	31	31	СР: СР ЛР ВЛ-110 Койсуг-А-30 на ПС НС-2, А/Г-01:00	

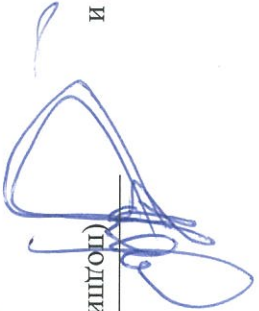




Первый заместитель директора
Главный инженер филиала ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"



Д.А.Мещеряков

**Лист подготовки и согласования
документов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»**

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мешеряков – Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «25» февраля 2016 г.
3. Название документа: График ремонтно обслуживания электрических сетей, находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ, на март месяц 2016 года.
4. Документу присвоен № 55 от «26» февраля 2016 г.
5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером ДС ЦУС
6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС	 _____ (подпись)
Начальник диспетчерской службы	 _____ (подпись)
Заместитель начальника управления - начальник службы эксплуатации	 _____ (подпись)
Начальник отдела электрических режимов	 _____ (подпись)
Начальник службы релейной защиты и автоматики	 _____ (подпись)
7. Лист подготовки и согласования оформил: К.А. Набока, тел. 20-52